


- PANEL INFORMACYJNY
- CENTRALE WENTYLACYJNE
- LICZNIK ELEKTRYCZNE
- OŚWIETLENIE
- TEMPERATURA
- HARMONOGRAMY
- NASTAWY
- ALARMY
- SERWIS

BUDYNEK CIESZANÓW

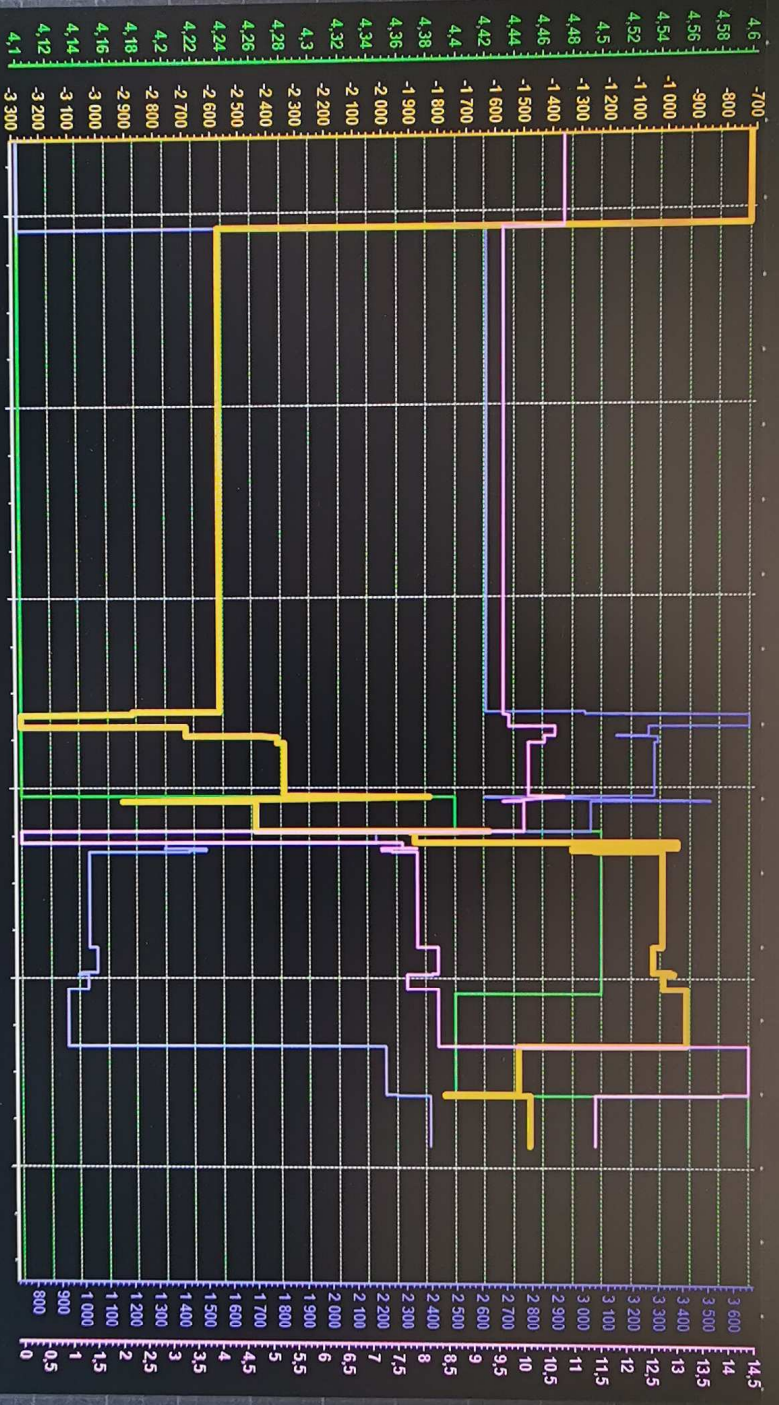

- PARTER
- PIĘTRO I

Wskaźnik Energii Odnawialnej

4.74 %

Zużycie Wody
0 m³

Policeja
0 m³

Urząd
Zużycie Ciepła
10,127 kw

Chwilowe
11474 MJ

Sumaryczne
Zużycie energii
-1798 W

Moc Chwilowa
1623 kWh

Suma
Produkcja Energii PV
872 W

Moc Chwilowa
463 kWh

Suma
Stacja Meteo
4.7 °C

Temperatura
2 m/s