


- PAWEŁ INFORMACJNY
- CENTRALE WENTYLACYJNE
- LICZNIK ELEKTRYCZNE
- OSWIETLENIE
- TEMPERATURA
- HARMONOGRAMY
- NASTAWY
- ALARMY
- SERWIS

BUDYNEK CIESZANÓW

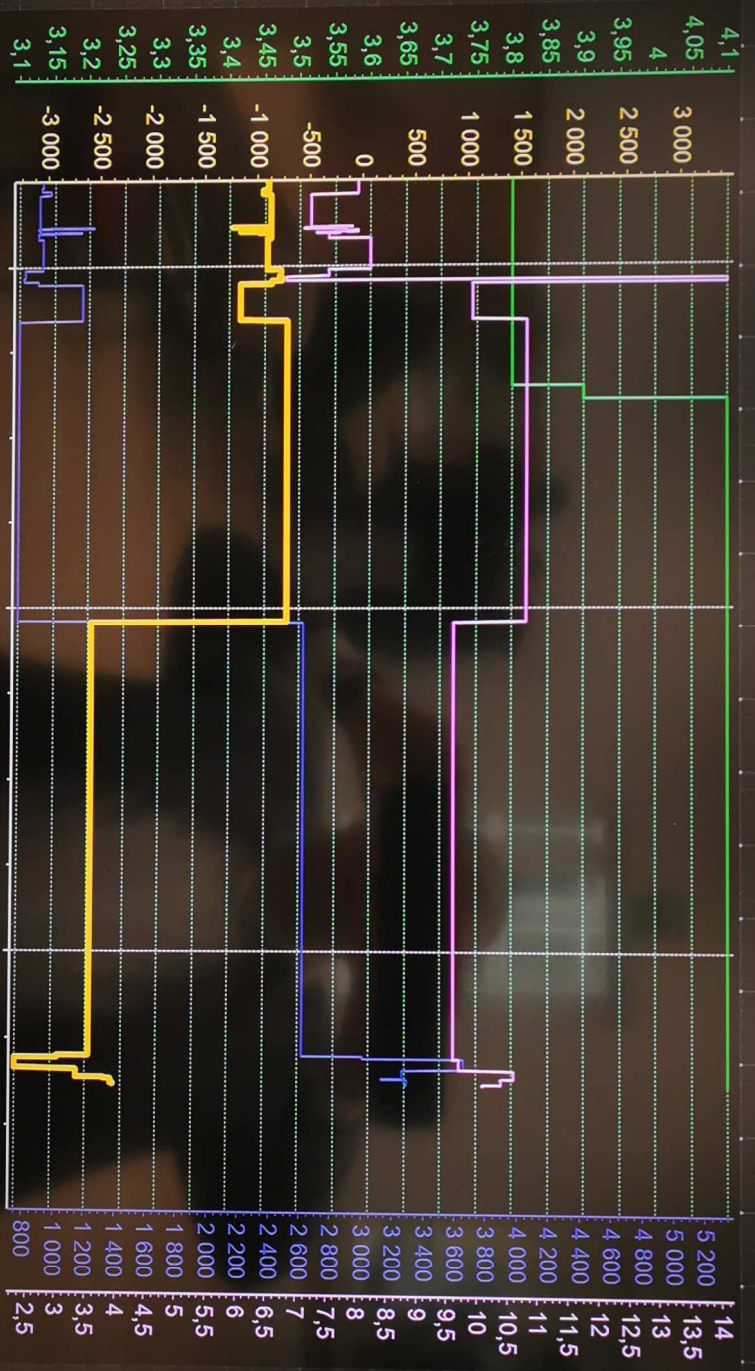

PARTER

PIĘTRO I

Wskaźnik Energii Odnawialnej

4,24 %

TCL

Zużycie Wody	0 m3
Policeja	0 m3
Urząd	0 m3
Zużycie Ciepła	8,229 kW
Chwilowe	10692 MJ
Sumaryczne Zużycie energii	-1210 W
Moc Chwilowa	1580 kWh
Suma	1319 W
Produkcja Energii PV	453 kWh
Moc Chwilowa	8,6 °C
Stacja Meteo	0 m/s
Suma	
Temperatura	